TWIN DVB S2 QAM T-0X x 7 / UNI14QQA-S2-T / UNI10QQA-S2-T / UNI6QQA-S2-T

Ref. 563010, 563011, 563012, 563013

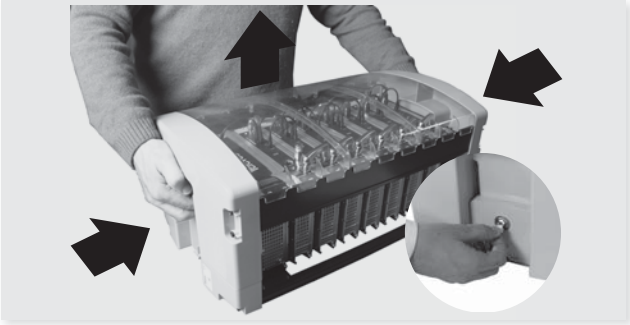

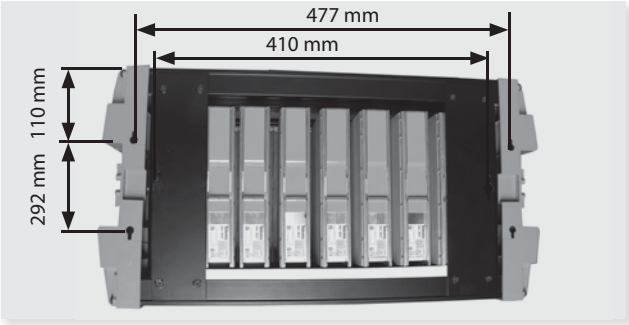

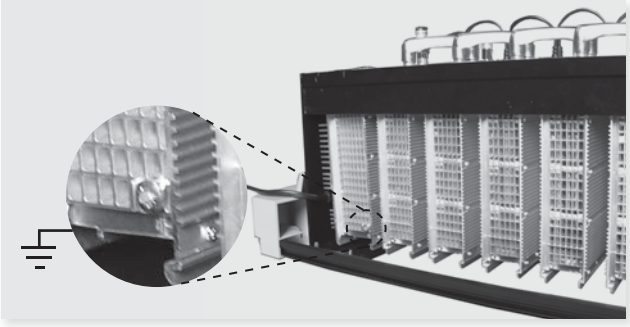

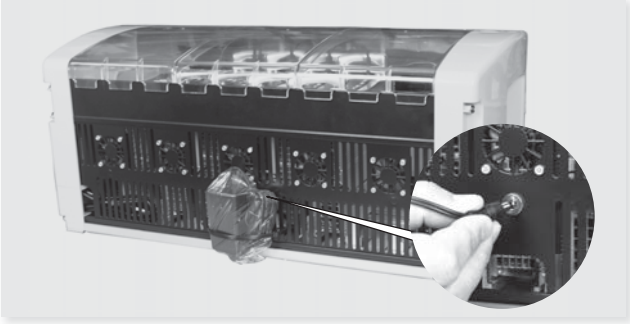

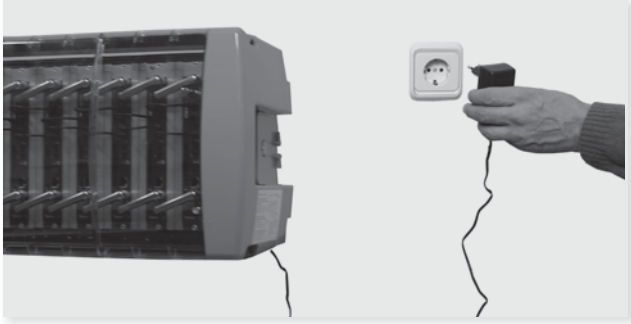

563013

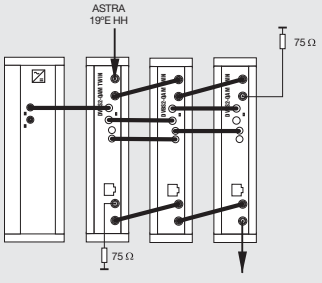

563012

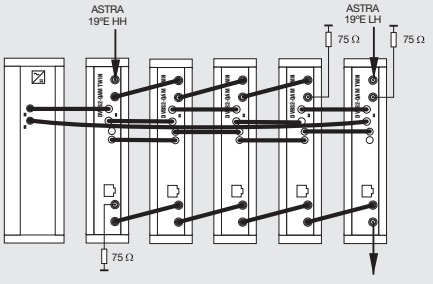

563010

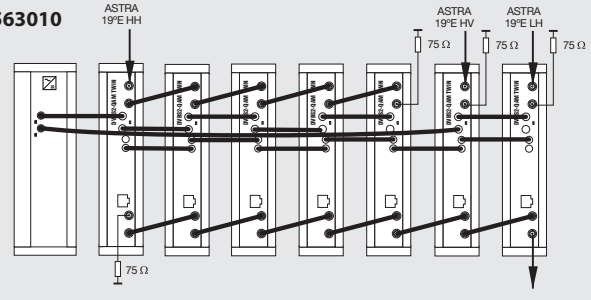

563011

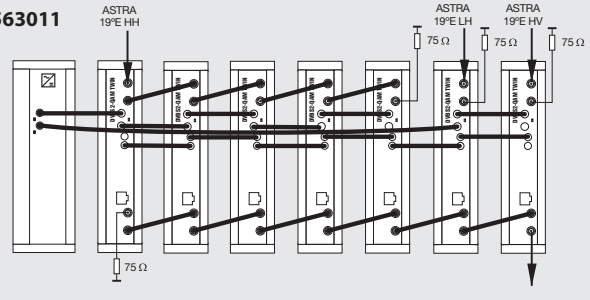

IMPORTANTE
El esquema de ventilación recomendado es el de la figura tanto en caso de disposición horizontal como vertical de los cofres.

IMPORTANT
The scheme of recommended ventilation is the one in the figure in any case of cabinet placement (horizontal or vertical).

ACHTUNG!
Die Be- und Entlüftung des Betriebsraumes muss gewährleistet sein. Siehe Belüftungsbeispiel.

EXTRACTOR para ventilación forzada. Obligatorio sobre módulo más alto.

EXTRACTOR *for forced ventilation must be onto the highest module.*

Aktive Belüftung empfohlen auf der obersten Einheit

La temperatura máxima en las proximidades del cofre situado a mayor altura no debe ser superior a 45ºC, tanto si la disposición de los cofres es horizontal como vertical.

The maximum temperature permitted surrounding the highest cabinet is 45ºC in both ways of placement, horizontal or vertical way.

Maximale Umbegebungstemperatur 45ºC Messung in Höhe der obersten Einheit

VENTILACIÓN RECOMENDADA
RECOMMENDED VENTILATION
BELÜFTUNGBEISPIEL

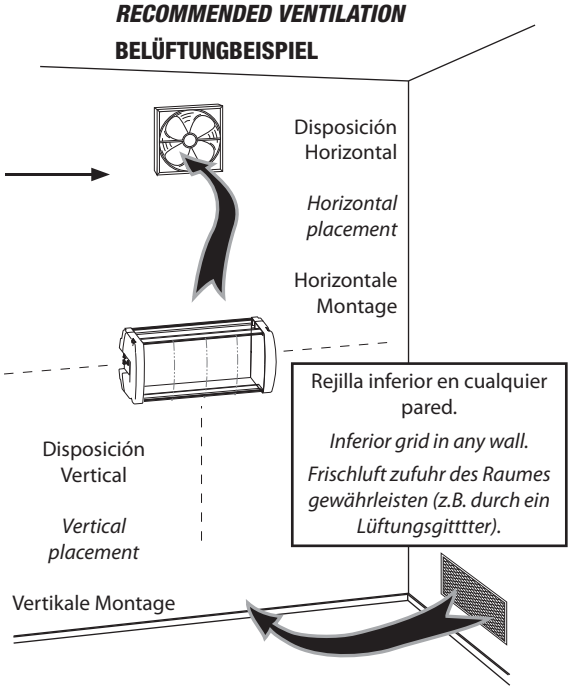

IMPORTANTE
Se recomienda situar los cofres en horizontal, colocándolos a la menor altura posible.
En caso de no poder utilizar la colocación horizontal, se empleará la colocación vertical.
Se respetarán las distancias de seguridad indicadas en los esquemas adjuntos.

IMPORTANT
Horizontal placement of the cabinets is strongly recommended, hanging them with as less height as possible.
If the horizontal placement is impossible, then vertical placement is allowed.
Respect the recommended minimum distances in the attached schemes.

ACHTUNG!
Die Gehäusemontage sollte horizontal und so tief wie möglich erfolgen.
Ist die horizontale Montage nicht möglich, müssen die Hinweise zur vertikalen Montage beachtet werden.
Die Abstände auf der Abbildung müssen unbedingt eingehalten werden.

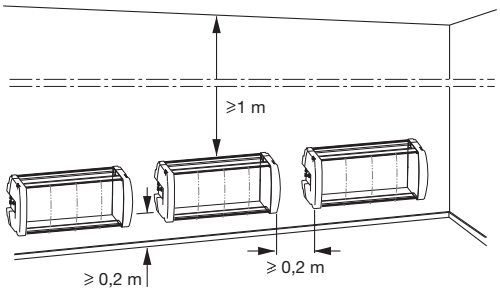

HORIZONTAL

Colocar a la menor altura posible.

Place the cabinets with as less height as possible

So tief wie möglich.

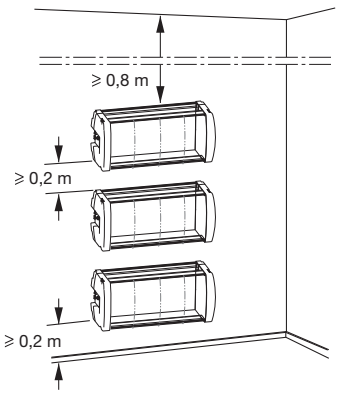

Tª máxima: 45ºC.
Maximum T: 45ºC.
Maximale Raumtemperatur: 45ºC

VERTICAL
VERTIKAL

- Asegúrese de que la unidad de ventilación queda en la parte inferior del cofre
- El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- Si la temperatura es superior a 30º C aprox., el sistema de ventilación entrará en funcionamiento.
- Se debe revisar al menos una vez al año la limpieza de las aspas y correcto funcionamiento del sistema de ventilación.

- Make sure that the ventilation unit installed at the botton of the box.
- The power adaptor is the switch-off device of the equipment. The wall power socket should be located near the equipment and easily accessible.
- If the temperature is above 30ºC approximately, the ventilation unit will start to work.
- Cleaning the fans and the proper functioning of the ventilation system should be checked at least once a year.

- Versichern Sie sich, dass sich die Lüftereinheit innerhalb des Gehäuses befindet.
- Um das Gerät auszuschalten, muss man das Steckernetzteil vom Stromanschluss trennen. Der Stecker sollte an einer sichtbaren, leicht zugänglichen Stelle eingesteckt sein.
- Falls die Temperatur über 30 Grad steigt, schaltet sich die Lüftungseinheit ein.
- Es ist erforderlich einmal im Jahr den Ventilator zu reinigen und die Funktion der Ventilatoren zu überprüfen.

01030185-001

2010 © Copyright, Televés S.A.

Televes